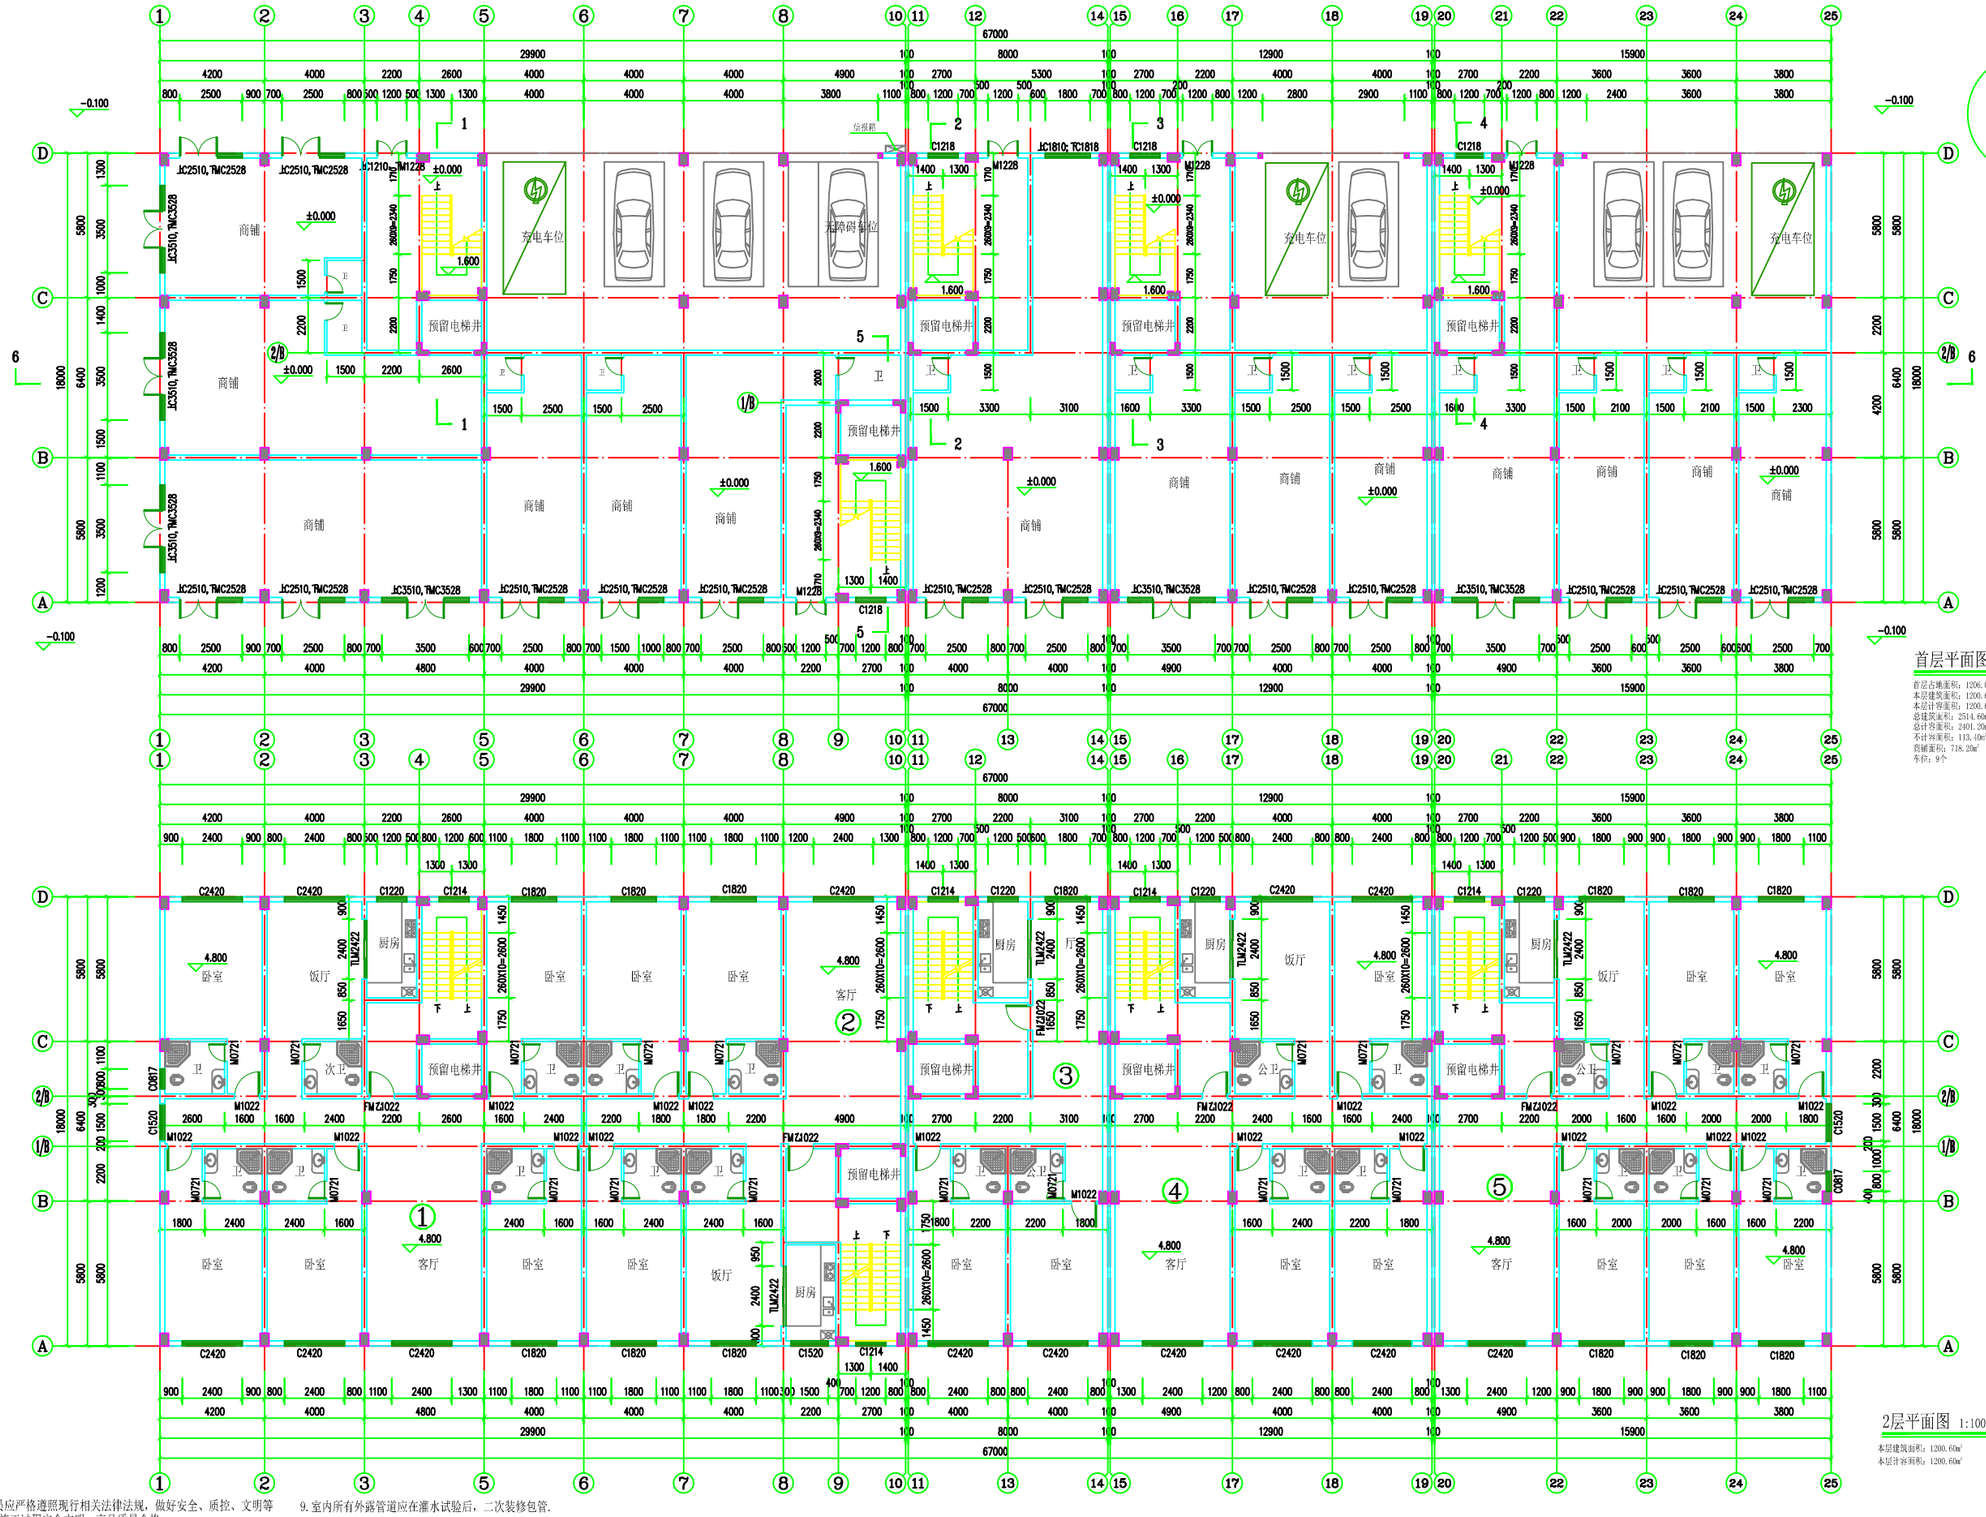

说明：

1. 本工程所有参与人员应严格遵照现行相关法律法规，做好安全、质控、文明等相关措施，确保工程施工过程安全文明、产品质量合格。
2. 未标明的门垛一律为100，或贴柱边；
3. 墙体厚度除图中注明者外，外墙、分户墙梯间墙为200，其余间墙为100；
   采用CAS专用砂浆砌筑；墙体在每层离楼面0.2米高范围内采用实心砼砌块砌筑。
4. 地漏、落水管和排污管如与水施图不符一律以水施图为准；
5. 女儿墙、阳台每3m及转角处设200X200构造柱，构造配筋
   配4Φ12竖筋，Φ6@200箍筋，捣C20混凝土。
6. 卫生间为示意性布置，详二次装修甲方自理；
   除注明外卫生间标高为H-0.030；厕所四周捣200高C20素砼反水。
7. 所有窗台高度低于900mm时，内侧均设防护栏杆净高≥900mm，
   具体详节点大样.
8. 除特殊注明的防火门外，户内门窗仅留洞口，具体尺寸详平面图.
9. 室内所有外露管道应在灌水试验后，二次装修包管.
10. 电梯层门的耐火极限≥1.00h.
11. 除注明外，所有变形缝做法如下：

地面变形缝	11ZJ111 1/A-7	楼面平接及与墙体交接变形缝	11ZJ111 4/A-8 8/A-8
屋面变形缝	11ZJ111 6/A-11 6/A-11	女儿墙变形缝	11ZJ111 3/A-14 4/A-14 5/A-14
外墙变形缝	11ZJ111 10/A-1 13/A-1	内墙及顶棚变形缝	11ZJ111 5/A-4 8/A-4

12. 散水：散水 11ZJ901 02/5

万锦建设集团有限公司
WANJIN CONSTRUCTION GROUP CO.,LTD
证书编号：A251000694
联系电话：020-66659629

备 注

本图作图单及发行章之图纸，不能用于施工或其它用途。
1. 本图版权为本设计院所有，任何人士未经允许不得翻印。
2. 所有尺寸均以mm为准，图上量应复核。
3. 图纸上加有设备编号与否之工程师共同负责。
4. 参有本图时，请计材料合同设合约条款及技术说明。
5. 本图以最后更正之版本作实，其他版本，自动作废。

图纸升版记录

版本	修改原因	日期

注：若有更新版本时本图失效

注 册 师 章	
姓 名：	张崇晓
注册证书号码：	
注册印章号码：	
版 号	第 1 版
设计号	2025011WJD-001
设计负责人	张崇晓
校 对	王新钰
设 计	王海涛
专业负责人	王海涛
审 核	陈 恩
审 定	王海涛
建设单位	邓靖文
项目名称	邓靖文居住楼
子项名称	
图 名	首层平面图 2层平面图
图 别	建 筑
比 例	1:100
日 期	2025.01
图 号	JS-03