

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第1页 共1页

检验报告编号: 22JC0054

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	22JC0054-C1	样品来源	C1: 云山水厂出水口处
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	检验结果	检验项目	标准限值	检验结果
菌落总数/(CFU/mL)	100	8	pH	6.5~8.5	7.35
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	耗氧量(以 O_2 计)/(mg/L)	3	1.04
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	氯化物/(mg/L)	250	6.68
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	硫酸盐/(mg/L)	250	18.92
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	溶解性总固体/(mg/L)	1000	166
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	总硬度(以 $CaCO_3$ 计)/(mg/L)	450	99
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	挥发酚(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.1
硒/(mg/L)	0.01	<0.0004	铝/(mg/L)	0.2	0.043
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	铁/(mg/L)	0.3	<0.01
氟化物/(mg/L)	1.0	0.25	锰/(mg/L)	0.1	<0.05
硝酸盐(以 N 计)/(mg/L)	10	1.64	铜/(mg/L)	1.0	<0.1
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.0035	锌/(mg/L)	1.0	<0.03
色度/(度)	15	<5	二氧化氯(ClO_2)/(mg/L)	0.1~0.8	0.21
浑浊度/(NTU)	1	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	0.093
肉眼可见物	无	无	氨氮/(mg/L)	0.5	0.11
臭和味	无异臭、异味	无	-----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马强

2022年06月06日


复核者: 付松

2022年06月06日

签发者: 李

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页

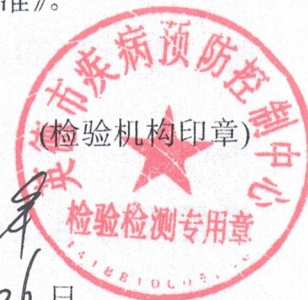

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第1页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C2	样品来源	C2: 英德市第一中学
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C2	检验项目	标准限值	22JC0055-C2
菌落总数(CFU/mL)	100	11	臭和味	无异臭、异味	无
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	肉眼可见物	无	无
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.35
砷(mg/L)	0.01	<0.001	铝(mg/L)	0.2	0.055
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	铁(mg/L)	0.3	<0.01
铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	锰(mg/L)	0.1	<0.05
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	铜(mg/L)	1.0	<0.1
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	锌(mg/L)	1.0	<0.03
硒(mg/L)	0.01	<0.0004	氯化物(mg/L)	250	6.92
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	硫酸盐(mg/L)	250	18.90
氟化物(mg/L)	1.0	0.23	溶解性总固体(mg/L)	1000	173
硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	1.67	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	105
三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.0070	耗氧量(以O ₂ 计)(mg/L)	3	0.98
氨氮(mg/L)	0.5	0.12	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	0.002	<0.002
浑浊度(NTU)	1	<0.5	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.1
色度(度)	15	<5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)	0.7	0.233
二氧化氯(CIO ₂)(mg/L)	≥0.02	0.05	-----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)



检验者: 马嘉玲

复核者: 何松松

签发者: 梁英

2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第2页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C3 末梢水、22JC0055-C4	样品来源	22JC0055-C3: 英德市第八中学 22JC0055-C4: 英德市城北小学
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C3: 3000mL 22JC0055-C4: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C3	22JC0055-C4	检验项目	标准限值	22JC0055-C3	22JC0055-C4
菌落总数(CFU/mL)	100	14	12	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.40	7.42
砷(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝(mg/L)	0.2	0.054	0.066
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁(mg/L)	0.3	0.24	<0.01
铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌(mg/L)	1.0	0.04	<0.03
硒(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物(mg/L)	250	7.05	6.63
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐(mg/L)	250	18.60	18.52
氟化物(mg/L)	1.0	0.24	0.25	溶解性总固体(mg/L)	1000	166	164
硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	1.63	1.66	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	101	97
三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.0057	0.0068	耗氧量(以O ₂ 计)(mg/L)	3	0.94	1.04
氨氮(mg/L)	0.5	0.10	0.13	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度(度)	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)	0.7	0.080	0.217
二氧化氯(CIO ₂)(mg/L)	≥0.02	0.04	0.02	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 梁英

复核者: 何松

签发者: 梁英

2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页



英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第3页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C5 末梢水、22JC0055-C6	样品来源	22JC0055-C5: 星河国际惠源生活超市 22JC0055-C6: 滨江路意安居纱窗店
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C5: 3000mL 22JC0055-C6: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C5	22JC0055-C6	检验项目	标准限值	22JC0055-C5	22JC0055-C6
菌落总数(CFU/mL)	100	13	11	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.41	7.29
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.062	0.062
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
硒/(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物/(mg/L)	250	6.94	6.88
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐/(mg/L)	250	18.98	18.67
氟化物/(mg/L)	1.0	0.24	0.25	溶解性总固体/(mg/L)	1000	160	167
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.68	1.67	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	96	103
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.0088	0.0060	耗氧量(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.00	1.06
氨氮/(mg/L)	0.5	0.12	0.11	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度/度	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度/(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	0.246	0.189
二氧化氯(ClO ₂)/(mg/L)	≥0.02	0.14	0.10	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马琳

复核者: 何秋明

签发者: 梁英

2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页



英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第4页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C7 末梢水、22JC0055-C8	样品来源	22JC0055-C7: 维港半岛花园大自然醉鹅美食坊 22JC0055-C8: 英德市第一小学
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C7: 3000mL 22JC0055-C8: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C7	22JC0055-C8	检验项目	标准限值	22JC0055-C7	22JC0055-C8
菌落总数(CFU/mL)	100	15	16	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.33	7.40
砷(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝(mg/L)	0.2	0.086	0.100
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁(mg/L)	0.3	<0.01	<0.01
铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
硒(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物(mg/L)	250	6.61	6.86
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐(mg/L)	250	18.97	18.98
氟化物(mg/L)	1.0	0.26	0.23	溶解性总固体(mg/L)	1000	172	165
硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	1.65	1.68	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	112	105
三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.0037	0.0059	耗氧量(以O ₂ 计)(mg/L)	3	1.01	1.14
氨氮(mg/L)	0.5	0.14	0.11	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度(度)	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)	0.7	0.151	0.228
二氧化氯(CIO ₂)(mg/L)	≥0.02	0.07	0.04	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马玲

复核者: 付文

签发者: 梁英



2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第 5 页 共 8 页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称 及受理编号	末梢水、22JC0055-C9 末梢水、22JC0055-C10	样品来源	22JC0055-C9: 英德市广大附中 22JC0055-C10: 英德市百花实验幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C9: 3000mL 22JC0055-C10: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C9	22JC0055-C10	检验项目	标准限值	22JC0055-C9	22JC0055-C10
菌落总数(CFU/mL)	100	14	12	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.42	7.49
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.105	0.091
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
硒/(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物/(mg/L)	250	6.65	6.56
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐/(mg/L)	250	18.93	18.97
氟化物/(mg/L)	1.0	0.25	0.25	溶解性总固体/(mg/L)	1000	166	169
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.66	1.63	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	105	104
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.0038	0.0031	耗氧量(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.02	0.96
氨氮/(mg/L)	0.5	0.13	0.12	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度/度	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度/(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	0.167	0.126
二氧化氯(CIO ₂)/(mg/L)	≥0.02	0.05	0.06	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马玲

复核者: 付松

签发者: 马玲

2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页



英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)

第6页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称 及受理编号	末梢水、22JC0055-C11 末梢水、22JC0055-C12	样品来源	22JC0055-C11: 英德市第五小学 22JC0055-C12: 英德市华粤实验小学
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C11: 3000mL 22JC0055-C12: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C11	22JC0055-C12	检验项目	标准限值	22JC0055-C11	22JC0055-C12
菌落总数(CFU/mL)	100	15	16	臭和味	无异臭、异味	无	无
总大肠菌群(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.25	7.34
砷(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝(mg/L)	0.2	0.085	0.082
镉(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁(mg/L)	0.3	<0.01	<0.01
铬(六价)(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
硒(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物(mg/L)	250	6.91	6.95
氰化物(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐(mg/L)	250	18.96	18.91
氟化物(mg/L)	1.0	0.23	0.25	溶解性总固体(mg/L)	1000	168	163
硝酸盐(以N计)(mg/L)	10	1.66	1.67	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	450	105	101
三氯甲烷(mg/L)	0.06	0.0077	0.0064	耗氧量(以O ₂ 计)(mg/L)	3	0.90	1.00
氨氮(mg/L)	0.5	0.11	0.13	挥发酚类(以苯酚计)(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度(度)	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)(mg/L)	0.7	0.220	0.231
二氧化氯(CIO ₂)(mg/L)	≥0.02	0.13	0.11	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马骥

复核者: 何松

签发者: 梁英

2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第7页 共8页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C13 末梢水、22JC0055-C14	样品来源	22JC0055-C13: 英德市新起点幼儿园 22JC0055-C14: 英德市金宝儿幼儿园
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C13: 3000mL 22JC0055-C14: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C13	22JC0055-C14	检验项目	标准限值	22JC0055-C13	22JC0055-C14
菌落总数(CFU/mL)	100	20	12	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.44	7.26
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.078	0.064
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	<0.01	<0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	0.03
硒/(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物/(mg/L)	250	6.92	7.03
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐/(mg/L)	250	18.95	18.95
氟化物/(mg/L)	1.0	0.25	0.23	溶解性总固体/(mg/L)	1000	168	164
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.66	1.66	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	105	103
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.0066	0.0059	耗氧量(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	1.06	0.94
氨氮/(mg/L)	0.5	0.13	0.12	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度/(度)	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度/(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	0.236	0.267
二氧化氯(CIO ₂)/(mg/L)	≥0.02	0.08	0.06	-----	----	----	----

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马玲

复核者: 付松

签发者: 梁英



2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页

英德市疾病预防控制中心

(英德市卫生检验中心)

检验报告

(计量认证章)



第 8 页 共 8 页

检验报告编号: 22JC0055

受检单位	英德市柏顺自来水有限公司(云山水厂)		
受检单位地址	英德市教育东路	采样日期	2022.05.09
样品名称及受理编号	末梢水、22JC0055-C15 末梢水、22JC0055-C16	样品来源	22JC0055-C15: 英德市第七小学 22JC0055-C16: 英德市疾控中心
样品状态及包装	液态	采样人	梁英、张细娇、项江玲
样品数量	22JC0055-C15: 3000mL 22JC0055-C16: 3000mL	样品移交人	黄少忠
供水方式	集中式供水	样品接收人	邓丽珊、马嘉玲
采样机构	英德市疾病预防控制中心	检验类别	监测检验(广东省用户水龙头水质监测)

一、检验方法及说明:

1、GB/T 5750-2006《生活饮用水标准检验方法》; 2、臭和味、肉眼可见物检验项目不属于实验室资质认定项目。

二、检验项目和检验结果:

检验项目	标准限值	22JC0055-C15	22JC0055-C16	检验项目	标准限值	22JC0055-C15	22JC0055-C16
菌落总数(CFU/mL)	100	15	17	臭和味	无异臭、异味无	无	无
总大肠菌群/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	肉眼可见物	无	无	无
大肠埃希氏菌/(MPN/100mL)	不得检出	未检出	未检出	pH	6.5~8.5	7.28	7.65
砷/(mg/L)	0.01	<0.001	<0.001	铝/(mg/L)	0.2	0.064	0.079
镉/(mg/L)	0.005	<0.0005	<0.0005	铁/(mg/L)	0.3	0.01	0.01
铬(六价)/(mg/L)	0.05	<0.004	<0.004	锰/(mg/L)	0.1	<0.05	<0.05
铅/(mg/L)	0.01	<0.0025	<0.0025	铜/(mg/L)	1.0	<0.1	<0.1
汞/(mg/L)	0.001	<0.0001	<0.0001	锌/(mg/L)	1.0	<0.03	<0.03
硒/(mg/L)	0.01	<0.0004	<0.0004	氯化物/(mg/L)	250	6.93	6.94
氰化物/(mg/L)	0.05	<0.002	<0.002	硫酸盐/(mg/L)	250	18.97	18.96
氟化物/(mg/L)	1.0	0.25	0.25	溶解性总固体/(mg/L)	1000	163	166
硝酸盐(以N计)/(mg/L)	10	1.66	1.68	总硬度(以CaCO ₃ 计)/(mg/L)	450	98	101
三氯甲烷/(mg/L)	0.06	0.0071	0.0071	耗氧量(以O ₂ 计)/(mg/L)	3	0.90	0.96
氨氮/(mg/L)	0.5	0.10	0.10	挥发酚类(以苯酚计)/(mg/L)	0.002	<0.002	<0.002
色度/(度)	15	<5	<5	阴离子合成洗涤剂/(mg/L)	0.3	<0.1	<0.1
浑浊度/(NTU)	1	<0.5	<0.5	亚氯酸盐(使用二氧化氯消毒时)/(mg/L)	0.7	0.227	0.250
二氧化氯(CIO ₂)/(mg/L)	≥0.02	0.10	0.06	-----	----	----	---

三、检验结论:

本次样品所检项目的检验结果均符合 GB 5749-2006《生活饮用水卫生标准》。

(以下空白)

检验者: 马玲

复核者: 何文

签发者:



2022年06月06日

2022年06月06日

2022年06月06日

检验机构声明: 见背面页